




(80128)

ALIMENTADOR ATUAL: LGT-14

CHAVE PARA INTERUPÇÃO	
Nº	TR 218092-1-15
TIPO	CH. FUS. TR 100A/10KA/3H
ALIM.	LGT-14
UTM CH.	6112-8345 294-286
Nº CONS. DESLIGADO.	20

CEMIG - D		OBRA PARTICULAR	
História de Material feita por:.....			
Nº Pessoal:		Data:	/ /
Liberado para Início de Construção até:.....			
por:		Nº Pessoal:	
Obra Recebida em:...../...../.....			
por:		Nº Pessoal:	
Enviado para Atualização em:...../...../.....			
por:		Nº Pessoal:	

US PROJETO: 0,68	US
MOPIP: 2	
US CONSTRUÇÃO: 0,38	US
MOCIPSC: 1	
MOCIPBSC: 1	

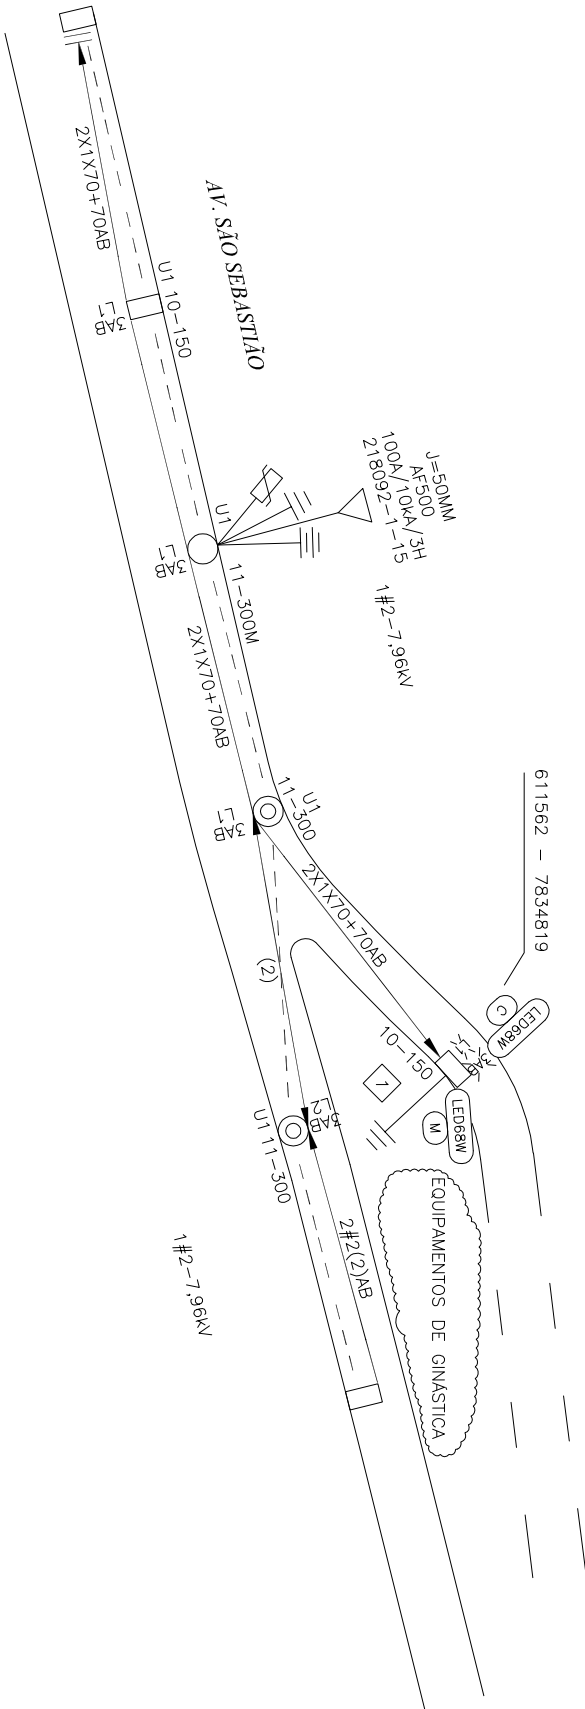

DISTR.											
QTDE/TIPO											
ORGÃO											
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE COPIAS											

NOTAS

- 1 – Obra sem impacto ambiental significativo.
- 2 – Todos os postes trabalhados / retritados, foram verificados e estão em condições normais de uso, salvo indicado contrário;
- 3 – Aproveitar matérias da iluminação pública e conforme indicado no projeto.
- 4 – Obra de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA.
- 5 – Não haverá interferência com outras empresas de serviço público.
- 6 – Máxima resistência na malha de terra: 80 OHMS.

"NOSSO MELHOR PROJETO É GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS"

Escala:		1:1000	
Proprietário/Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	
CPF/CNPJ:		73.357.469/0001-56	
No. de obra:		CVCTEC_LS_61	
No. do projeto:			
Folha:		01/01	
ARQ:			